
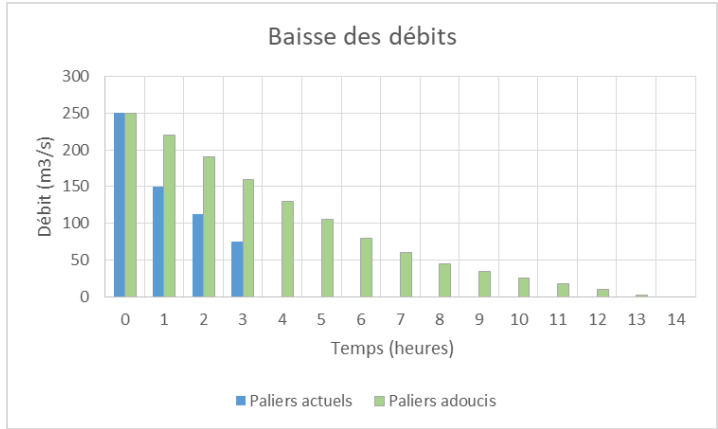


# Expérimentation 2021 Basse Durance – Quelques ordres de grandeur

- Mise en œuvre en mars-avril, sur une durée de 2 jours, de programmes de production avec des paliers de montée et de baisse de débits adoucis :

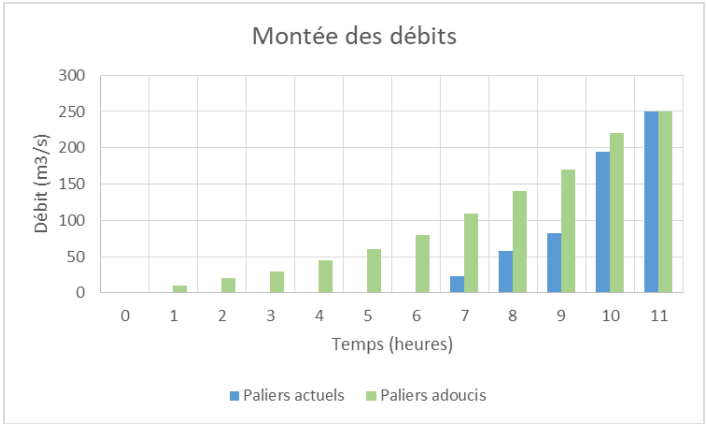

delta volume montée + delta volume baisse : Max 5 Mm3

- Paliers adoucis → contraintes supplémentaires pour la gestion de la chaîne hydroélectrique  
→ A production d'énergie équivalente, plus de volumes d'eau nécessaires pour prises de charge et baisses de charge
- Si prise en compte de cette expérimentation de 2 jours dans le compte épargne volume :
  - . Affectation en 2021 d'un volume maximal de 10 Mm3 (déterminé à partir des programmes de l'expérimentation)